


## ČSN 33 2000-7-701 Prostor koupací vany (bytové)

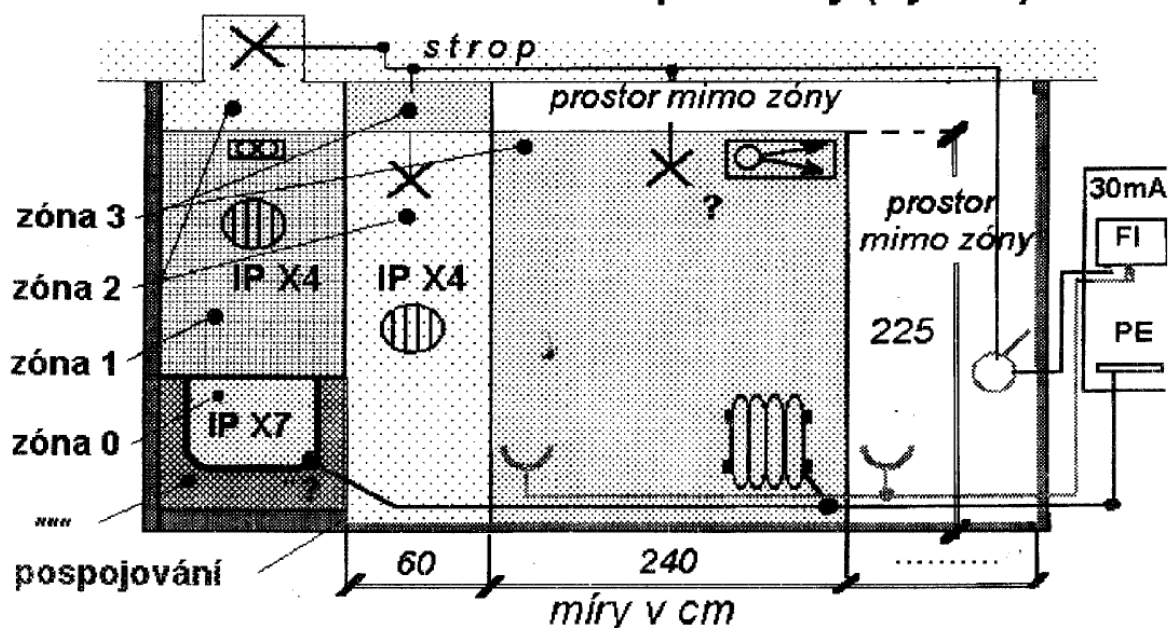

### Hlavní zásady:

- "" - prostor pod koupací vanou, který je přístupný bez použití nástroje je definován jako zóna 1, uzavřený a přístupný s použitím nástroje je definován jako zóna 3
- "?" - koupací vana se spojuje s doplňujícím pospojováním pouze v případě, že není izolovaně uložena
- ? - upevněná el.zařízení třídy I se připojují přes proudový chránič, elektrické oddělení nebo provoz napětím SELV
- bytová koupelna - prostor normální AD 1
- koupelny s déletrvajícím provozem mají prostor AD 4
- v zónách 1,2 se mohou ukládat jen vedení nutná pro pevné připojení spotřebičů v těchto zónách, nesmí se zde umísťovat krabice.
- el.otopné jednotky v podlaze lze instalovat pod zónou 1,2 a 3 za předpokladu, že jsou zakryty kovovou mříží spojenou s pospojováním
- v zóně 1 a 2 lze instalovat spínače a příslušenství provozované napětím SELV
- v zóně 2 lze instalovat jednotky napájející holící strojky
- svítidla umístěná v umývacím prostoru níže než 2,5 m musí být z trvanlivého izolantu